


JEL MAGYARÁZAT

- Potenciál vezérlő összekötés, OBO horganyzott köracél, d=8mm, 0,7m mélyen fektetve
- Villámvédelmi felfogó OBO horganyzott köracél, d=10mm kupuserép és lapos csereptartókkal, hejálás felett 25mm-re
- OBO horganyzott köracél, d=10 mm levezető épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, falból 20mm-re
- Villámvédelmi felfogórúd, Ø16mm horganyzott köracél a konténer oldalfalához rögzítve 1,5m szabad magassággal a tető felett
- o vizsgáló kötés talaj felett min. 0,6m-re!
- ⏏ OBO rúd földelő, d=25mm, 2,5 m hosszúságban, d=10mm köracél csatlakozóval a földelő és vizsgáló kötés között
- 18/76 magasság jelölése
- Konténer fém szerkezetének bekötése a villámvédelmi rendszerbe

Megjegyzés:

A létesítmény vill. véd. osztály besorolása az MSZ EN 62305 szabvány alapján készült kockázatelemzés szerint: LPS IV
A görbülős gömb sugara: 60m
A felfogó a tető gerinc felett 25mm-el fektetett d=10mm horganyzott köracél, d=16mm l=1m szivócsúcsokkal kiegészítve.
A levezető a cserép felett és oldal falon vezetett d=10mm horganyzott köracél, vizsgáló összekötő kiépítésével a földelő szondák részére.
Az előírt földelési ellenállás értéke: 10,7 ohmnál nagyobb nem lehet.
A földelők az összeköttetések és vizsgáló kötések korrózió védelméért a talajban, szerkezetben és szabad térben az előírás szerint gondoskodni kell!

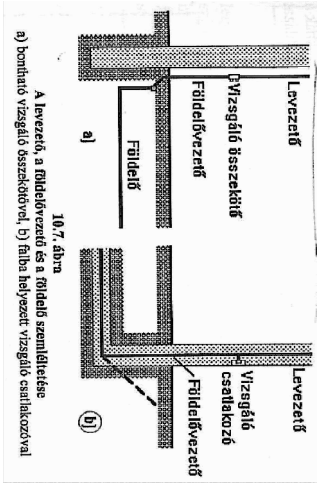

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS: ARKER STÚDIO ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELM KFT. 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21. TEL: 82 / 427-043 ; FAX: 511-9223 www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu		PROJEKT MEGNEVEZÉSE: "CSALÁD BARÁT, MUNKÁBAÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE" TOP-6.2.1.-15 7400. KAPOSVÁR RÉT U.4.		RAJZSZÁM: V-2
ELJÁRÁS FAJTÁJA: KIVITELI TERV		KIDÁS DÁTUMA: 2016. június 20.		
RAJZ MEGNEVEZÉSE: KÜLSŐ VILLÁMVÉDELMI BERESENDEZÉS ALAPRAJZA		JELZŐSZÁM: 30-1938/09/2016		
BERUHÁZÓ: KIMLY ÖNKORMÁNYZATA, 7400 KAPOSVÁR, KOSUTH TER 1		MÉRENDÉLŐ: KÖRNYEZETI MŰSZER TECHNIKA KFT., 1116 BUDAPEST, HUNYADI MÁTYÁS U.32.		
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, MUNKATÁRSÁK: LŐRINCZ FERENC OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ É1 14-0270 TÓMÓSVÁRY PÉTER - ÉPÍTÉSZMÉRNÖK		ALAJRÁS:		
ÉPÜLETVILLÁMOSÁGI SZAKMÉRNÖK: Szárz Ferenc 7400 KAPOSVÁR, Bárczi G. u. 3		ALAJRÁS:		
EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ARKER STÚDIO ÉPÍTÉSZETI KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. LXVII. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELLEM ALATT ÁLL A TERVLAPOK A BSA ÁLTAL ELLENŐRÖZÖTT PROGRAMMAL KÉSZÜLTÉK.				